

مقالات تابلو برق

تابلو برق فشار قوی

نویسنده: مدیر صنعت فا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ زمان مطالعه: ۶ دقیقه بازدید: ۲۵۲




تابلو برق فشار قوی , صنعت فا : بای بگوئیم که تابلو برق پست جایی می باشد که ابزارآلات منتقل کننده انرژی در آنجا نصب و تبدیل ولتاژ صورت می گیرد. و با به کار بردن کلید ها این امکان فراهم می شود که صورت گرفتن مانور امکان پذیر شود در واقع وظیفه اصلی تابلو برق و پست تبدیل [hellip&]

تابلو برق فشار قوی , صنعت فا : بای بگوئیم که تابلو برق پست جایی می باشد که ابزارآلات منتقل کننده انرژی در آنجا نصب و تبدیل ولتاژ صورت می گیرد. و با به کار بردن کلید ها این امکان فراهم می شود که صورت گرفتن مانور امکان پذیر شود در واقع وظیفه اصلی تابلو برق و پست تبدیل ولتاژ و یا عمل سوئیچینگ می باشد که در خیلی از پست ها میکس دو حالت بالا دیده می شود..

باید اشاره داشته باشیم که در خط های انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ وجود ندارد و تلفات توان منتقل شونده بسیار کم می باشد و در ماندگاری شبکه قدرت نقش بالایی را ایفا می کند به همین خاطر در حال حاضر این تابلو برق ها بیشتر مورد توجه می باشند. به دلیل پایین بودن تلفات انتقال ، از این پست ها اغلب در ولتاژ های بالا (800 کیلو ولت و بیشتر) و در مسافت

های طولانی، استفاده می گردد. در شبکه های انتقالی DC در صورت استفاده از صفر زمین می توان انرژی الکتریکی توسط یک سیم به استفاده کننده منتقل می گردد.

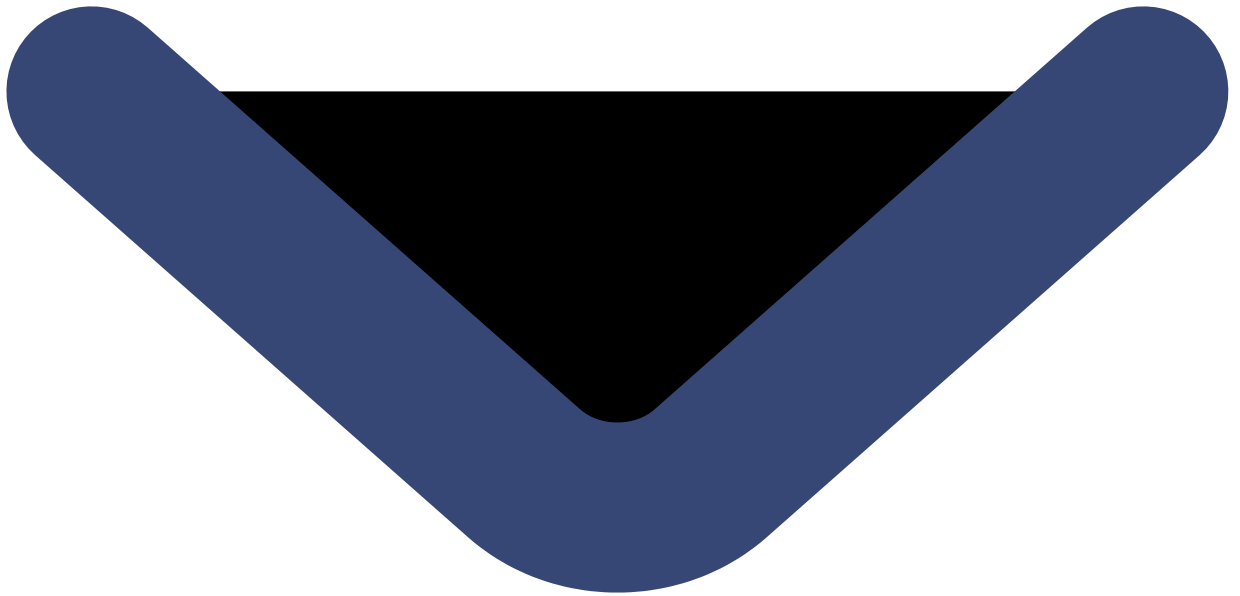

تابلو برق فشار قوی

طبقه بندی پست تابلو برق فشار قوی

این تابلوها را می توان بر پایه نوع کار، علت ساخت، جایگاه **نصب تابلو برق**، نوع عایق مورد استفاده، در دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد.

علت ساخت و نوع وظیفه :

تابلو برق انتقال دهنده انرژی، پست های افزایش دهنده، پست های سویچ کننده و کاهش دهنده توزیع.

با دقت در عایق استفاده شده:

تابلو برق و پست ها با به کار بردن عایق های هوا، پست ها با به کار بردن عایق های گازی که این عایق ها دارای حسن های زیادی از قبیل زیر می باشند.

و مزایای آن عبارتند از

کم شدن مرکزیت تکیه گاه ابزارآلات و در نتیجه مقاوم بودن در مقابل زلزله کم شدن اندازه ،ضریب ایمنی خیلی بیشتر با دقت به اینکه همه قسمت های برق دار و کنتاکتورها در محفظه ی گاز اس اف شش قابلیت آتش سوزی ندارد،کم بودن هزینه های نگهداری با توجه به لزوم تعمیرات سطح پایین تر،کاربرد در منطقه های بسیار آلوده و دارای رطوبت و دارای ارتفاع.

تابلو برق هایی که در آنها از عایق گازی استفاده شده است دارای چه ایراداتی می باشند؟

1. هزینه بالای سیستم و گاز اس اف شش
2. نیازمندی به تخصص های ویژه برای نصب و تعمیرات
3. اشکالات حمل و نقل و آب بندی سیستم

با دقت به نوع محل نصب ابزارآلات :

- نصب ابزارآلات در مکان های باز بـ نصب ابزارآلات در مکان های سر پوشیده
- اغلب تابلو برق ها از 33 کیلو وات بیشتر به حالت فضای باز ساخته و تابلو برق ها -پست های عایق گازی شده را به علت اینکه فضای کمی دارند به شکل سقف بندی شده درست می کنند.

تابلو برق فشار قوی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

تابلو برق های نوع فشار قوی از ابزارآلات و قسمت های زیر تشکیل شده اند:

- ترانس صفر و ترانس زمین
- ترانس قدرت
- تغذیه داخلی
- سویچ کننده
- نویز گیر تون راکتیو
- ابزارآلات جانبی الکتریکی
- بدنه کنترل
- سایر تجهیزات ساختمانی تابلو برق

ترانس صفر و یا ترانس زمین :

کاربرد این ترانس ها در مکان هایی می باشد که نقطه ی اتصال زمین در دسترس نمی باشدکه برای ایجاد نقطه صفر از ترانس زمین استفاده می شود.

روش متصل شدن در این ترانس به شکل مورب Zn است.

ترانس از سه عدد سیم پیچ تشکیل شده است که سیم پیچ هر یک از قسمت ها به دو تکه ی مسای تقسیم شده و انتهای نیم سیم پیچ قسمت اول با نیم سیم پیچ قسمت دوم در جهت عکس سری هستند.

کاربرد ترانس داخلی سیستم :

ترانس داخلی سیستم را برای تأمین مصارف درون تابلو برق به کار می برند.

ترانس مصارف داخلی، شامل تأمین چه قسمت هایی می باشد؟

تهویه ها- مصرف های روشن کردن- تأمین موتور پمپ تب چینچر- تأمین breaker-Kv20 تأمین پنکه و سیستم سرمایشی و خنک کننده.

روش متصل شدن سیم پیچ ها به شکل سه ضلعی -ستاره با ویکتورکرو پنوع متصل DYn11 صورت می پذیرد.

تعریف سویچ کننده :

در تعریف سویچ کننده بای بگوئیم که سویچ کننده تابلو برق شامل مجموعه ای از ابزارآلات می باشد که فیدرهای مختلف را به بسبار و یا بسبار ها را در قسمت های مختلف به همدیگر با ولتاژ قطعی مرتبط می کنند. در پست های تابلو برق تبریل کنته ی که دارای ولتاژ امکان می باشند، دو یا سه سویچ کننده با سطح ولتاژ های مختلف به کار برده می شوند.

سویچ کننده ی تابلو برق و ابزارآلات آن :

تعریف بسبار :

می توان گفت که بسبار از کلمپها، مقره ها، متصل کننده ها، هادی های بسبار تشیل شده است که به شکل سیم با لوله ی توخالی و متفاوت می باشد. بریکر، سکسیونر، ترانسفورماتورهای اندازه گیری کننده و حفاظتی، ابزارآلات مرتبط به سیستم های ارتباطی، ابزارآلات کوپلاژ کردن مخابراتی «که متشکل از: ابزار موج گیر، خازن کوپلاژ، دستگاه منتقل کننده امپدانس است»

برف گیر تابلو برق چیست؟

این برفگیر در واقع برای محافظت در مقابل ولتاژ اضافی و برخورد رعد و برق به خط ها می باشد که در در چند نوع مختلف از جمله لوله ای، آرماتور، میله ای، حرفه ای و مقاومت های به صورت غیر خطی می باشد.

تعریف جبران کننده توان راکتیو تابلو برق فشار قوی:

در اصطلاح جبران کننده اتلاف شامل خازن و رامتورهای اس ال آر موازی می باشد که به شکل اتصال استار در جریان مدار

قرار می گیرد و نیاز به فیدر برای اتصال به بسبار دارد که در بعضی لحظه ها راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز قابل نصب هستند.

راکتورهای مختلف تابلو برق از لحاظ نوع عایق:

1- راکتورها با استفاده از عایق هوا 2- راکتورها با استفاده از عایق روغنی

راکتورهای مختلف تابلو برق :

1- راکتور سری با به کار بردن فیدر های خروجی به حالت گروهی 2- راکتورهای سری با به کار بردن بسبار 3- راکتور سری با استفاده از فیدرهای خروجی 4- راکتور سری با به کار بردن ژنراتور.

ساختمان کنترل در تابلو برق چیست؟

همه ابزارآلات اندازه گیری پارامترها، ابزارآلات حفاظت و نگهداری ابزارآلات به وسیله سیم ها از محوطه ی خارجی تابلو برق به درون ساختمان کنترل ارتباط پیدا میکند و همین طور سیستم های تأمین جریان متناوب و مستقیم (AC, DC) در داخل مجتمع کنترل قرار دارند، این ساختمان متشکل از تأسیسات مورد نیاز برای وظیفه اپراتور است که شامل قسمت های پایین می باشد:

سالن فرمان، فیدرخانه، باتری خانه، سالن سیستم های توزیع برق (DC, AC)، سالن ارتباطات، دفتر، انبار و غیره

کاربرد باتری خانه

جهت تأمین برق DC برای مصرف های تأمین رله های حفاظتی، موتورهای شارژ فنر و... مکانیزم های فرمان و روشن کردن های اضطراری و... نیازمند به باتری خانه می باشند که در سالن مقداری باتری با هم سری می شوند و در اغلب در مجموعه 48 و 110 ولتی قرار می گیرند و هر مجموعه با یک دستگاه باتری شارژ کوپل می گردد.